

Nota Técnica

Assunto: *Aplicação alterar o tempo do temporizador através da IHM .*
Objetivo: Descrever o procedimento para alterarmos o tempo do temporizado via IHM do V120.

1 – INTRODUÇÃO

Abra o Visilogic, e faça a seguinte lógica para teste do temporizador.

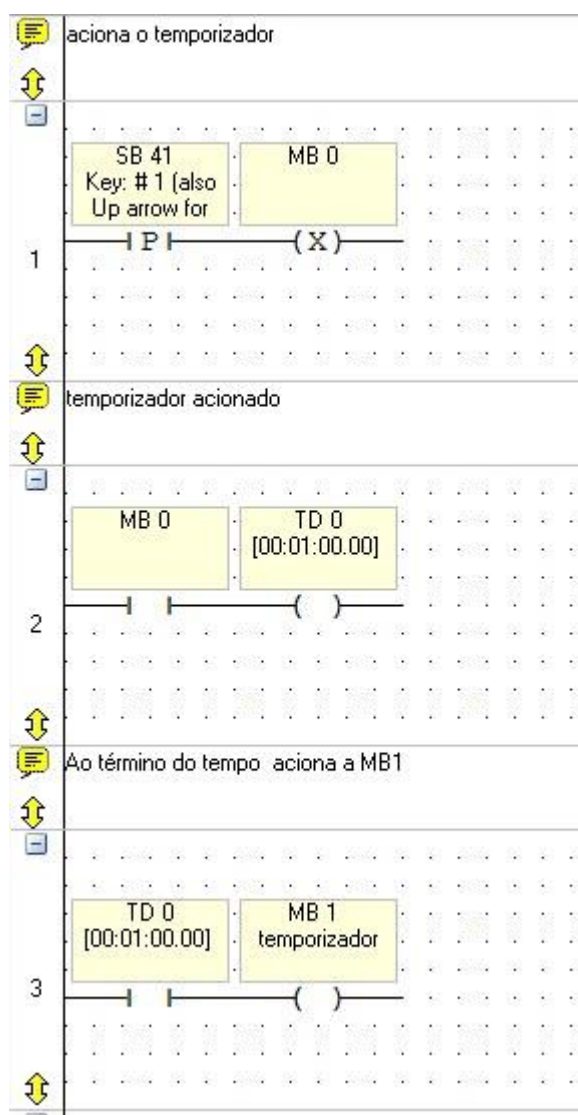


Figura 1

Faremos a seguinte tela.



Figura 2

Agora na IHM selecione o "Timer"

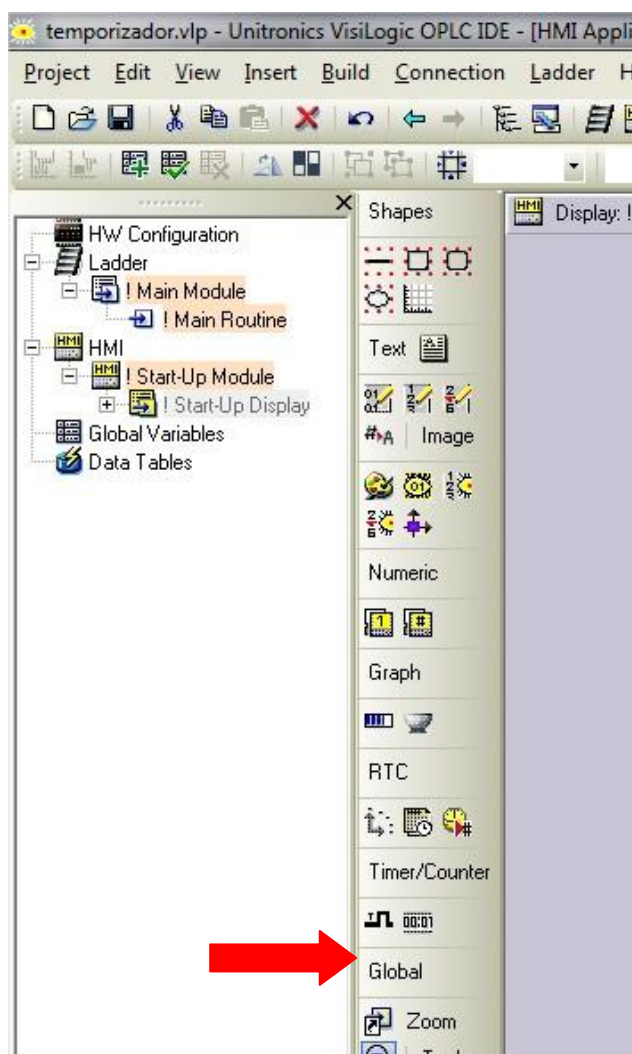


Figura 3

Abrirá a seguinte janela.

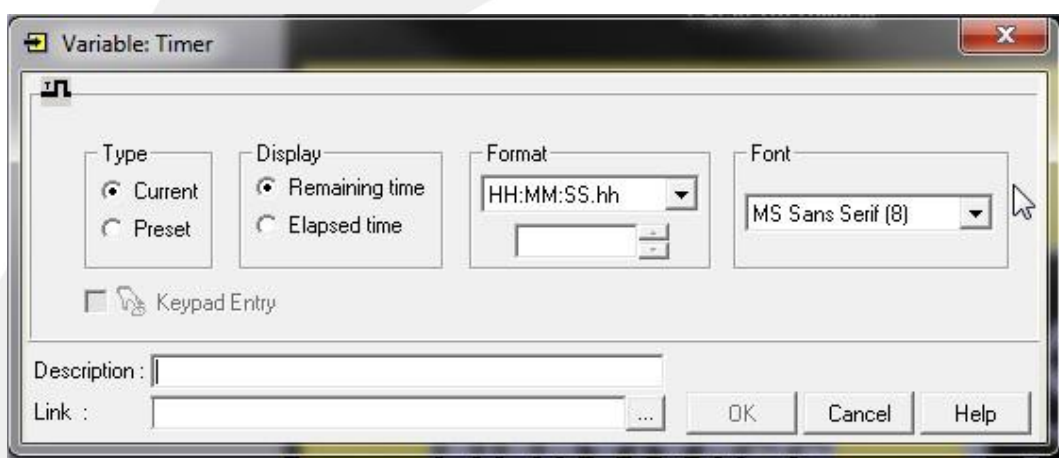


Figura 4

Preencha os campos.

- No campo 1, preenchamos com o numero do temporizador que queremos alterar.
- No campo 2, selecionamos o tipo de temporizador.

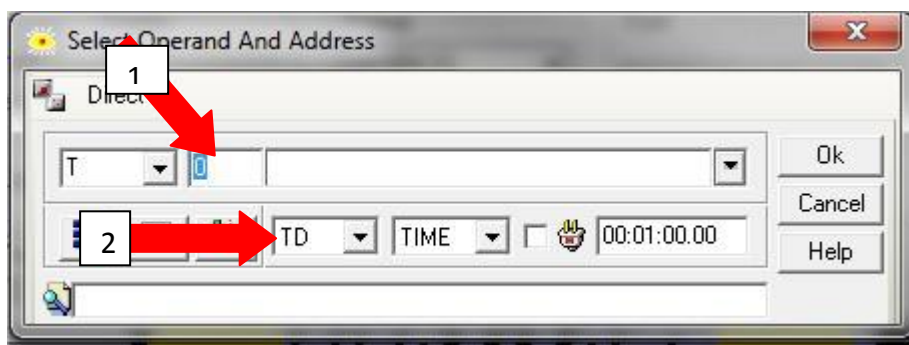


Figura 5

Definição dos parâmetros do temporizador

- Na seta "1" definimos como "Preset"
- Na seta "2" marcamos "Keypad Entry" para entrarmos com o valor pela IHM.
- Na seta "3" definimos o formato do display do temporizador.

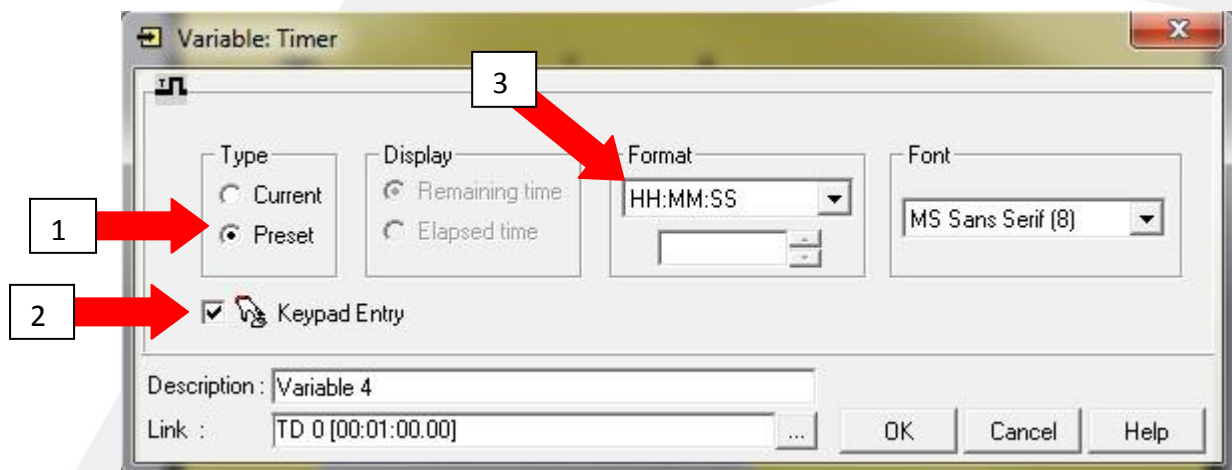


Figura 6